

УТВЕРЖДАЮ:

Ведущий инженер по КИПиА ВР

Должность

Отдел по Э и ТО ВР

Подразделение

Бертлеу А.Т.

Ф.И.О

Подпись

«04» 01 2024 г.


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1113423

на датчик индуктивный NCB4-12GM40-N0-V1

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	КТК-К	
2	Назначение прибора	-	Контроль вращения вала миксера	
3	Тип	-	NCB4-12GM40-N0-V1	
4	Частота переключений	-	0 ... 1500 Hz	
	Гистерезис		1 ... 15 обычно. 5 %	
5	Выход	-	NAMUR 2-проводной	
6	Интервал переключений	S _n	4 mm	
	Гарантированный интервал переключений	S _a	0 ... 3,24 mm	
	Эффективный интервал переключений	S _r	3,6 ... 4,4 mm	
7	Номинальное напряжение	-	8,2 V (Ri ca. 1 k&m;)	
	Потребляемый ток		Испытательная пластинка не обнаружена min. 2,2 mA Испытательная пластинка обнаружена ≤ 1 mA	
	Защита от неправильной полярности подключения		Да	
	Защита от короткого замыкания		Да	
8	Корпус	-	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303 Резьба M12 x 1	
	Класс эксплуатационной пригодности и безопасности (КЭПБ)		SIL 2	
9	Тип защиты	-	IP66 / IP67	
10	Масса	-	1,5 кг	



Размеры

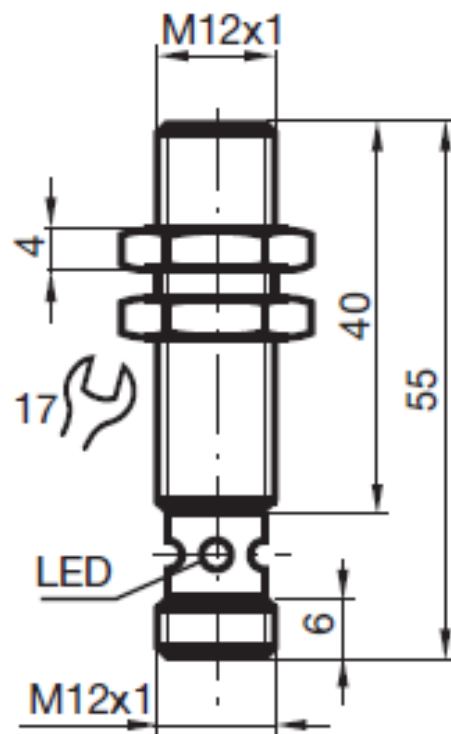

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Паспорт
3. Протокол поверки
4. Руководство по эксплуатации
5. Сертификат соответствия
6. Разрешение на применение технических устройств (РК)
7. Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (РК)
8. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС
9. Декларация о соответствии требованиям
10. Опросный лист на 2-х листах.

Инженер по КИПиА
Должность


Подпись

Мугашов Х.М.
Ф.И.О.

04.01.2024 г.