


Утверждаю
Заместитель менеджера по эксплуатации и
техническому обслуживанию ЗР «КТК-Р»

Должность
Молодиченко А.И.
 Ф.И.О.

 подпись
 «27» сентября 2022г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1101034
 к заявке № 42227

№	Наименование технических характеристик, данные	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Общие требования:			
1.	Тип	Шкаф автоматического ввода резерва	
2.	Исполнение	Напольного исполнения с электрообогревом	
3.	Количество вводов	2 (основной, резервный)	
4.	Количество отходящих линий	Четыре отходящих линии: 16А, 3Р; 16 А, 1Р; резервные - 16А, 3Р; 16 А, 1Р	
5.	[In] номинальный ток	16А	
6.	[Ue] номинальное рабочее напряжение	400В	
7.	Комплектация	С двумя кабельными вводами для стальной трубы наружным диаметром 50 мм, одним кабельным вводом для стальной трубы наружным диаметром 40 мм, одним кабельным вводом для стальной трубы наружным диаметром 25 мм, двумя заглушками M25;	
8.	Степень защиты	IP65	

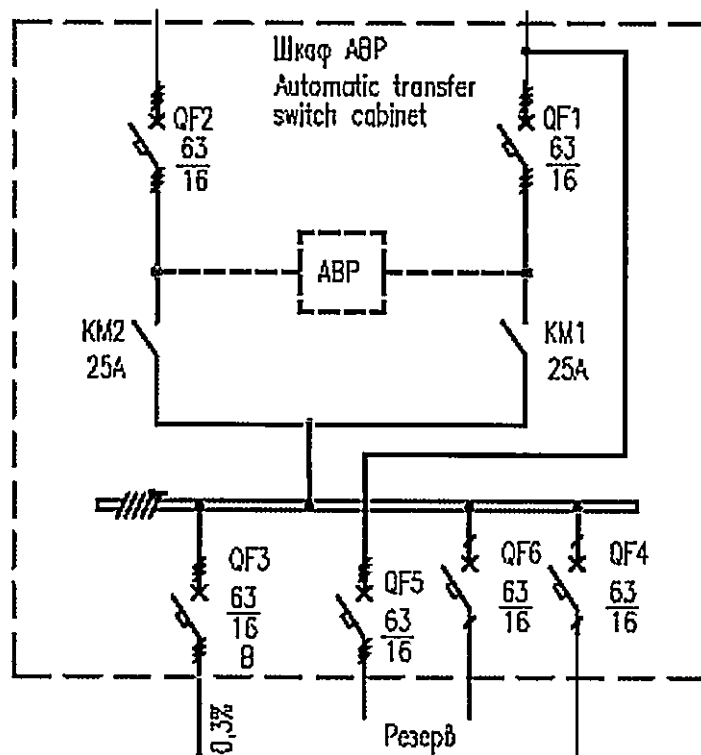

Старший инженер электрик
Должность


Подпись

Алтунбаев Т.А.
Ф.И.О.

Дата 27.09.2022