


Техническое задание KROP/01/01/23

на обустройство стеллажных конструкций в помещении склада ГСМ на
НПС «Кропоткинской».

Общие требования к стеллажным конструкциям:

- порошковой краской покрашены стойки (серый) и поперечные балки (красный)
- в комплекте каждой секции – комплект метизов, вспомогательных элементов монтажа, монтажные комплекты крепления к основанию. Наклейки на каждую балку о грузоподъемности полки.
- косое перфорирование на стойках, обеспечивающее дополнительное удобство монтажа (рис), на поперечных балках – выступ, позволяющий укладывать в него сплошные полки, в результате чего полки не выступают (рис).

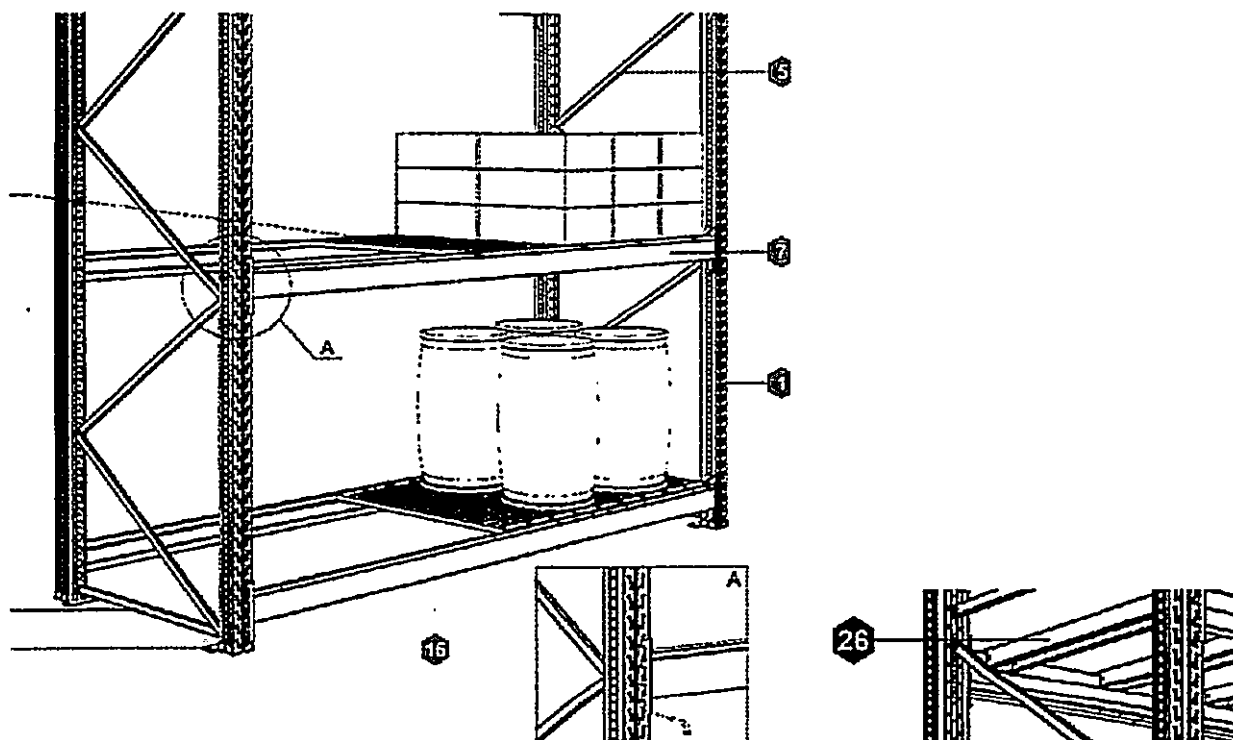


Спецификация элементов стеллажа

№ на схеме	Наименование	Примечание
1	Стойка	Окрашена в светло-серый цвет
7	Балка MGK, MG	Окрашена в красный цвет
5	Диагональ	Окрашена в светло-серый цвет
16	Полка	Сплошная, Алюминий
26	Поперечная балка	Окрашена в светло-серый цвет

- Общая стоимость комплекта конструкций должна быть распределена между секциями в равной степени.

- На все изделия необходимы сертификаты соответствия, паспорта качества, другая разрешительная документация, подтверждающая требования ОЗ, ТБ, ТПБ
- В стоимость должна быть включена стоимость доставки до склада Покупателя на склад НПС «Кропоткинская».
- Предусмотреть в комплекте связь для крепления секций между собой.

Рисунок №1 - Склад ГСМ

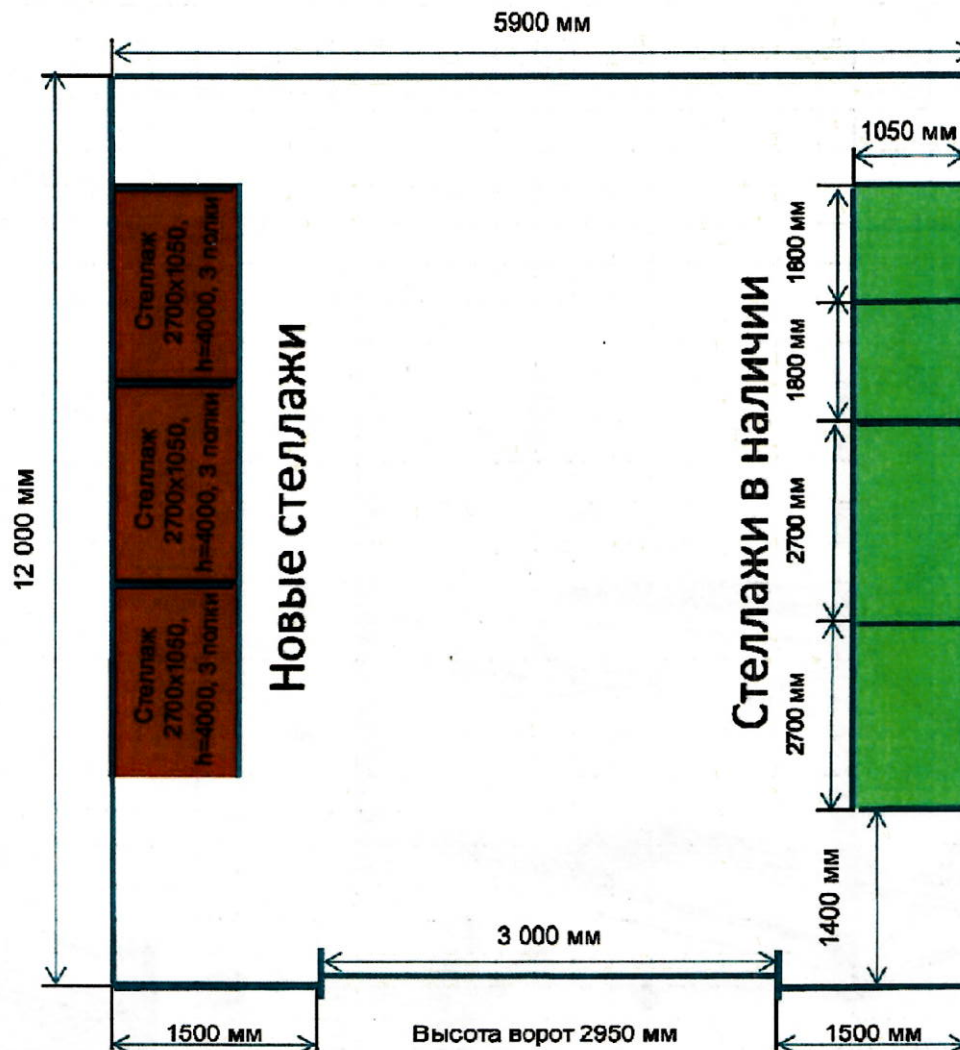

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- п. 288. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

СП 484.1311500.2020

- 6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.

- 6.6.40 ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние


отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения.

ТИП стеллажей:

- высота стоек 4000 мм,
- ширина 2700 мм,
- глубина 1050мм,
- кол-во полок 3 шт,
- грузоподъемность не менее 2310кг/м.п.,
- фронтальные МГ, оснащенные поперечными балками, из расчета 6 шт на пару продольных балок, без полочного настила
- Предусмотреть отбойники для защиты стоек стеллажей от наезда погрузчика для всех секций (всего необходимо 4 отбойников).

Спецификация №1:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Стеллаж 2700х1050, h=4000, 3 полки, номер Максима №1045335 ТЗ № KROP/01/01/23	шт	3

Инженер по МТО 

Руководитель региональных служб МТО 

Старший инженер по делам ГО, ЧС, ЛРН и ПБ 