


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1104763  
на Извещатель Пожарный комбинированный неадресный

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	КТК-К	
2	Назначение прибора	-	Для обнаружения дыма или повышения температуры в помещении и передачи сигнала о пожаре приемно-контрольному прибору	
3	Чувствительность (дымовой канал)	-	0.05 - 0.2 дБ/м	
4	Статическая температура срабатывания (тепловой канал)	°C	58±3	
5	Диапазон рабочих температур	°C	-30...+70	
6	Напряжение ШС (напряжение на извещателе в дежурном режиме)	-	10-30 В	
7	Средний ток потребления в дежурном режиме (при напряжении питания 24 В, температуре 25 °C), не более	мкА	70	
8	Средний ток потребления в режиме "Пожар" (должен быть ограничен либо резистором, устанавливаемым в базе извещателя, либо ПКУ), не более	мкА	40	
9	Электрическое сопротивление изоляции, не менее	МОм	20	
10	Средняя наработка на отказ, не менее	ч	60000	
11	Средний срок службы, не менее	-	100 лет	
12	Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015	-	IP23	
13	Индикация режимов работы	-	красный	
14	Габаритные размеры: Высота Диаметр	мм	47 107	

Внешний вид: Извещатель Пожарный комбинированный неадресный

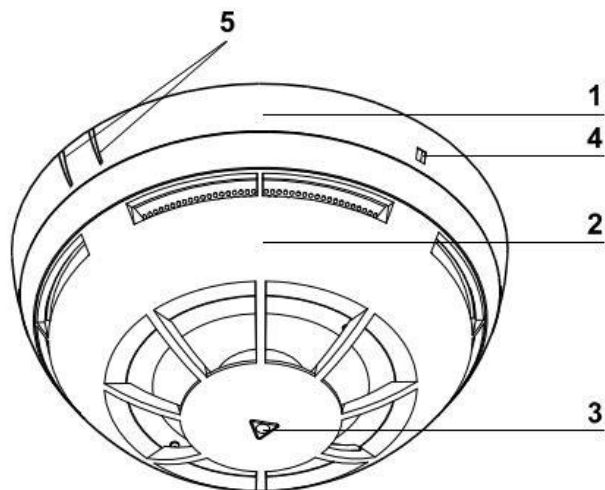

- 1 – база усиленная
- 2 – извещатель
- 3 – светодиодный индикатор (СДИ)
- 4 – отверстие в базе
- 5 – метки на базе

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации.
3. Опросный лист на 2-х листах.